

別紙 1

仕様書


- 1 件名 筋ヶ浜終末処理場No. 1, 2消化槽上部修繕
- 2 場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 履行期限 令和7年 3月28日
- 4 内容 ポリウレア塗装補修一式
塗装補修面積：40㎡
仕様：引張強度24MPa以上 破断伸度350%以上
防食D種・C種適合品
詳細については別紙2「修繕詳細」参照
- 5 提出書類
 - (1) ポリウレア・主任管理技術者資格者証写し 1部
 - (2) 写真(施工前・施工中・完成が確認できるもの) 1部
 - (3) 完了届(以下の項目について記載されたもの) 1部
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日
 - (4) その他局職員が指示するもの。 1部
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転に支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な作業電源(AC100V)および上水については、場内のコンセント、散水栓から支給するが、効率的に作業を行いその使用は最小限にすること。
 - (5) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
 - (6) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
 - (7) 未処理汚水に接触する作業については、現場の状況に応じた適切な保護具等を選定し、安全衛生管理に努めること。
 - (8) 撤去材については、受注者において適正に処分すること。

修繕詳細

・修繕場所は別図 1 , 修繕箇所は別図 2 に示すものとする。

施工手順

清掃・下地処理工	① ② ③ ④
リ・フォース工法Ⅲ	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

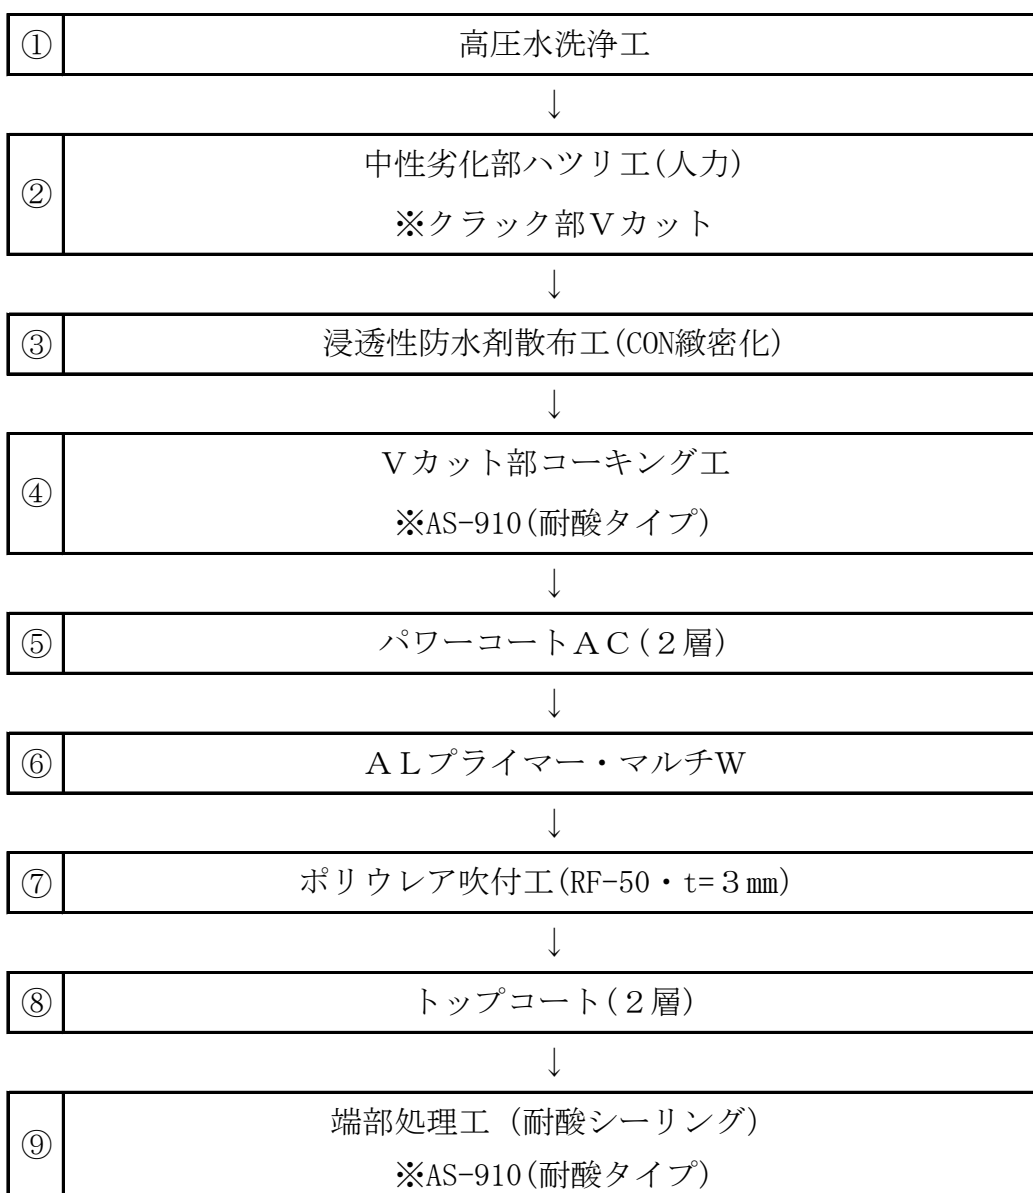

※商品名等は参考とする。