


45.0 m

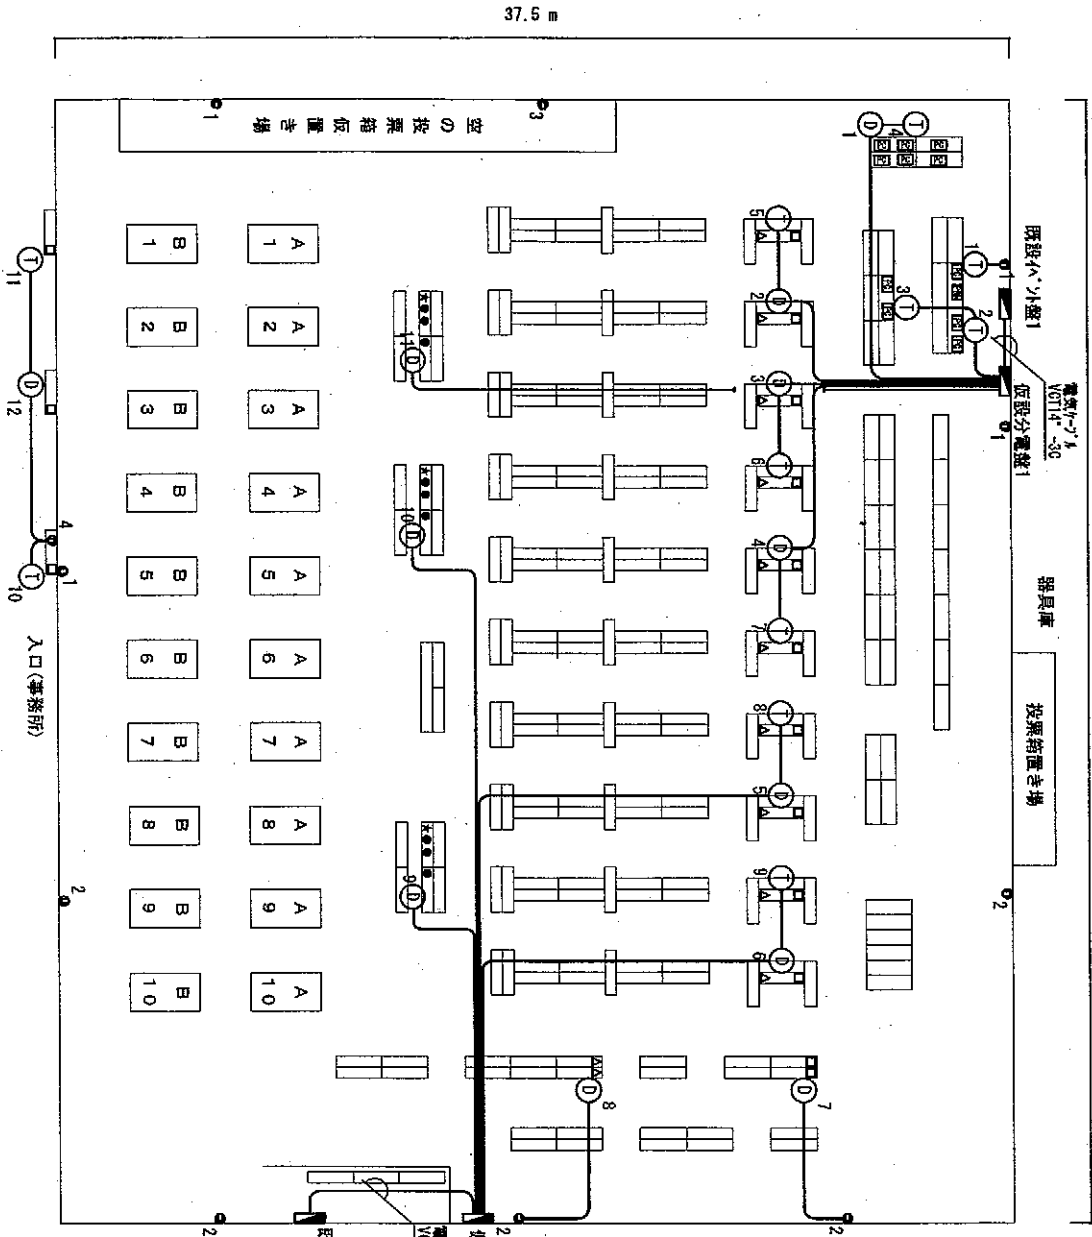

下関市長選挙

配線レイアウト図

1/200 [A3]

記号	名称	備考
①	テラメータ	テラメータ長5m、差込口×4
②	1.5A用	テラメータ長30m、差込口×4
□	0-100計数機	70W
△	4桁計数機	80W
③	1-10V用	10W
④	テラメータ	1150W
*	読み取り機	350W
●	読み取り機増設	50W

※テラメータ、1.5A用VCT用サイズ 1.25mm²

仮設分電盤1仕様

主幹：MC083P100AF/75AT
 分岐：MC082P50AF/20AT×6
 盤内コンセント(2口)×6

仮設分電盤2仕様

主幹：MC083P50AF/40AT
 分岐：MC082P50AF/20AT×6
 盤内コンセント(2口)×6

電気メータ仕様

VCT14⁺-30×30mm×2

必要物品

- ・テラメータ×11個
- ・1.5A用×12個
- ・養生テープ(25m)×10個