


別図

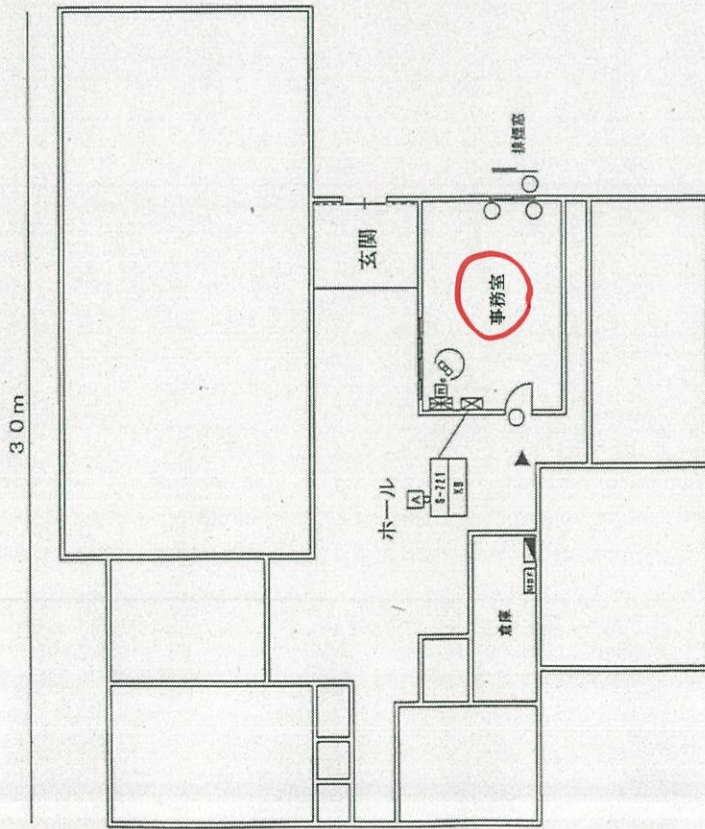

253

装置名	S-721	回路系統	番号
1	事務室	最終出入口	M1T
2	事務室	パッシング	N2T
3	事務室	窓	N4
4	火災 (自火報)		B3
5			
6			
7			
8			
9	保護		P1
10	停電		T-
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

通信回線 : アナログ ISDN・インターネット
 回線名称 : お客様・ALSOK
 号機番号 : S41-6028
 接続番号 : 0837-83-0001
 定時発信 : (NF110分) 110分間定
 SFR発着 : 有り・無し
 停電監視 : 有り
 入退館タイム : 40秒
 ALSOKライト : 有り (00分) 無し
 感煙カインレ : 有り (10分) 無し
 火災監視 : 警報中・24H・無し

※電話回線はMDFより配線
 ※警報はブローカーより配線

記号	品名	数
1	閉閉センサー	4
2	空間センサー (立体)	1
3	移報器	相込
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	キーボックス A-879	1
16	警報ベル (クリーム)	1
標準	制御装置 S-721	1

設備警報	接続端子 No.	番号	種別
自火報	FB・FB	無電圧 (a・b)・有電圧 (V)	V
		無電圧 (a・b)・有電圧 (V)	V
		無電圧 (a・b)・有電圧 (V)	V
		無電圧 (a・b)・有電圧 (V)	V

発行日/発行内容